



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 295051, тел. факс (3652) 25-93-64
mail: onds_mchs@mail.ru

Предписание № 134/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №85
"РАДУГА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Симферополя по пожарному надзору от «29» апреля 2021г. №134, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
"19" мая 2021 г. 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
"24" мая 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

проведена плановая выездная проверка инспектором ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым старшим лейтенантом внутренней службы Сергеевым Егором Валерьевичем МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №85 "РАДУГА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ: г. Симферополь, ул. Гавена, д. 105А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ №85 «Радуга» Кирилловой К.К.,
ответственным за пожарную безопасность Пехтеревой О.Ю.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4
1.	<p>Установленная система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не все эвакуационные выходы из актового зала оборудованы световыми оповещателями «Выход» 	<p>(ст.4, ст.6, ст. 84 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130 «СПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»).</p>	01.04.2022г.
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Из групповых ячеек №4, №8, №9, №11, №5 отсутствуют вторые эвакуационных выходы. - Из групповой ячейки №5 эвакуационные выходы не рассредоточены 	<p>(ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.3, п. 4.2.16 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») Аналогичные требования были в утративших силу п. 5.2.12, п. 4.24 СП 1.13130 «СПЗ. Эвакуационные пути и выходы»; п. 3.38 СНИП 2-64-80 «Детские дошкольные учреждения»; п. 3.12 СНИП 2-Л.3-71 «Детские ясли-сады»; п. 4.5 СНИП 2-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»)</p>	01.04.2022г
3.	<ul style="list-style-type: none"> - Предел огнестойкости заполнения дверного проема, ведущего из коридора в прачечное помещение, не соответствуют типу строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград. - Пределы огнестойкости заполнений проемов в помещении холодильника не соответствуют типу строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград. (В случае отнесения помещения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности А, Б, В1-В3, за исключением В4-Д, следует выделять противопожарными перегородками в зависимости от типа противопожарных преград, а также противопожарными дверьми) 	<p>(ст.4, ст. 6, Глава 8, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Обеспечение распространение пожара на объектах защиты) Аналогичные требования были в утратившем силу п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390</p>	01.04.2022г

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:


- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор отдела надзорной деятельности
по городу Симферополю управления надзорной
деятельности и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
старший лейтенант внутренней службы

Сергеев Е.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

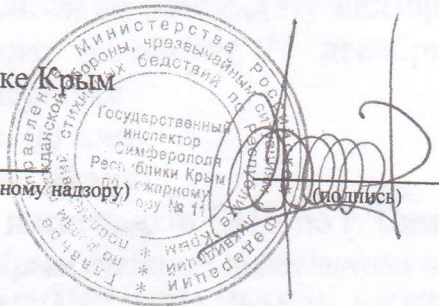

«24» 05 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Зверюцкий М.М. Куринков
(должность, фамилия, инициалы)

«24» 05 2021 г.